

Instrukcja obsługi modułu zasilania MZ2418.

1. Opis produktu



Moduł zasilania MZ2418 jest zasilaczem stało-napięciowym o ograniczonej wydajności prądowej. Może służyć do zasilania dowolnych urządzeń zasilanych napięciem 18V. Zasilacz jest przeznaczony do pracy ciągłej.

2. Dane techniczne:

2.1. Napięcie wejściowe	20-30V AC
2.2. Napięcie wyjściowe	18-21V DC
2.3. Maksymalny ciągły prąd wyjściowy	0,7A
2.4. Temperatura pracy	0-35°C


3. Podłączenie zasilacza.

Rysunki poniżej przedstawiają sposób podłączenia zasilacza oraz prawidłowy sposób montażu:

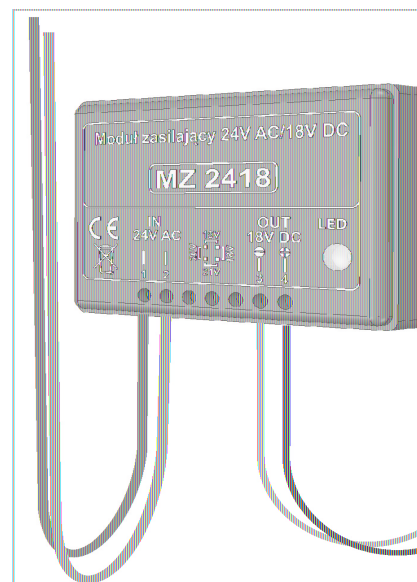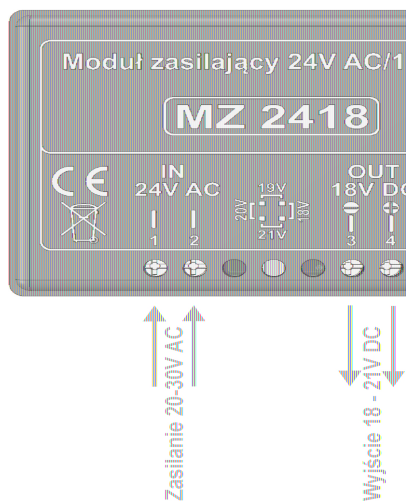

Prawidłowy sposób montażu zasilającego MZ2418 zapobiega dostawianiu się do układu wi skraplającej się na przewodach.


Napięcie wyjściowe można ustawić skokowo w zakresie od 18V do 21V ze skokiem 1V. Sposób ustawiania napięcia wyjściowego za pomocą zworki pokazują rysunki poniżej:

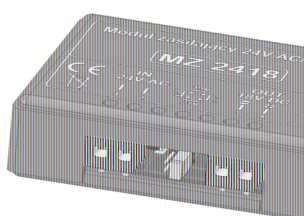


18V



19V

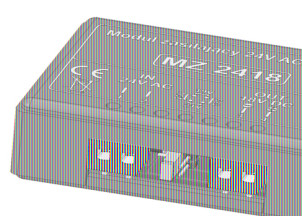

20V

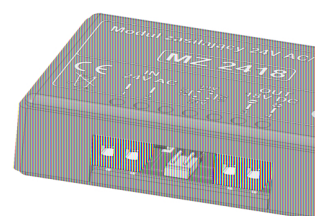

21V

UWAGA: Zasilacz można obciążyć prądem większym od nominalnego, nie większym niż 0,9A, przez czas maksymalnie 2-3 sekund.



Deklaracja zgodności nr 01

Producent: DANY Czesław Trzaskowski
ul. Kołobrzeska 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

Moduł zasilający: **MZ2418**

do których odnosi się ta deklaracja, spełniają wymagania dyrektywy
oraz LV 2006/95/EEC, a tym samym wymagania następujących norm

- EN 60950-1** Urządzenia techniki informatycznej, bezpieczeństwo.
Część 1: Wymagania podstawowe.
- EN 61000-6-1** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6
Normy ogólne. Odporność w środowiskach mieszkalnych
i lekko uprzemysłowionych.
- EN 61000-6-3** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6
Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych
i lekko uprzemysłowionych.
- EN 60335-1** Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego
i podobnego. Wymagania ogólne

Olsztyn

10.10.2016.

Czesław Trzaskowski

DANY
Czesław Trzaskowski
10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50
tel. 0-89/534 41 00, 534 54 44, fax 534 30 55
NIP 739-030-58-56, Regon 004447880

DYREKTOR

mgr inż. Czesław Trzaskowski